


 Distribuzione Reti Trani	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.17042-Pg.1/1

Descrizione¹ Terminale unipolare termorestringente da esterno per cavo
.....estruso con conduttore in rame.....

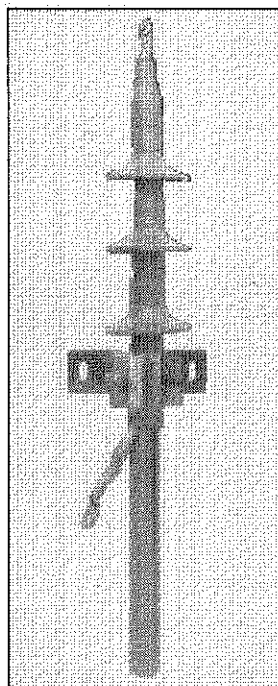

Descrizione della fornitura:

Corredo per l'esecuzione di terminale unipolare per esterno, adatto per cavi con isolamento estruso, con schermo composto da fili in rame. Completo di staffa di ancoraggio. Isolamento e controllo di campo costituiti da tubi e campane termorestringenti.



Caratteristiche tecniche:

- Tipo di cavo: (A)RG7H1RX 24 KV Sez.50÷185 mmq.
- Tensione nominale: 12/20 KV
- Tensione massima di esercizio: 24 KV
- Omologazione ENEL: DJ 4476
- Matricola ENEL: 273065
- Tabella ENEL: DJ 4476/1

Impiego:

- Da utilizzare per realizzare l'isolamento delle terminazioni MT.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

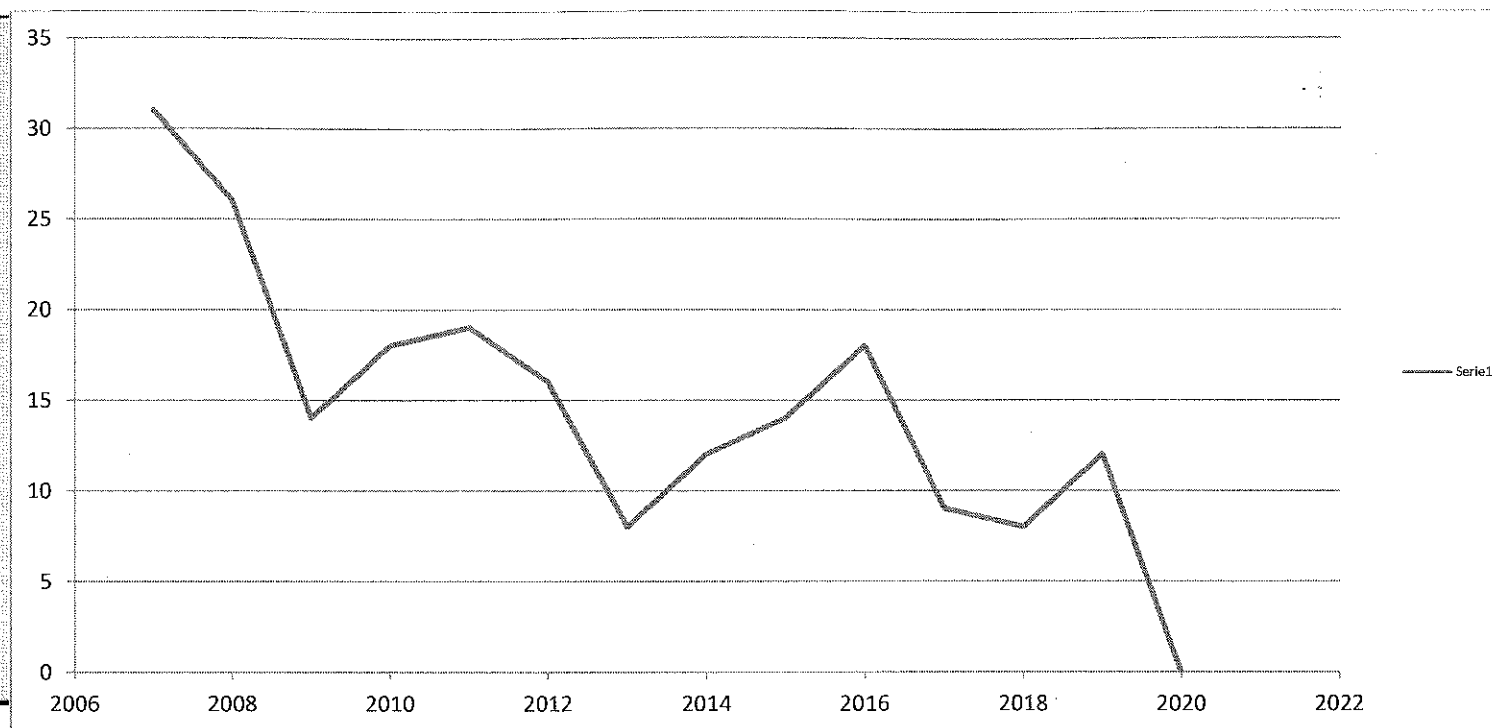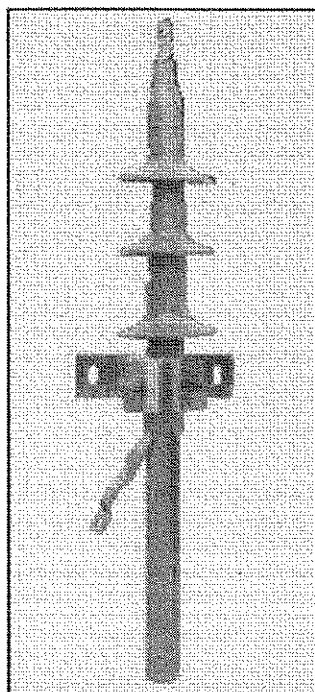

Anno Considerato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Quantità Inizio Anno	37	31	35	21	18	14	22	14	2	12	24	15	7	7
Incrementi in corso d'anno	25	30	0	15	15	24	0	0	24	30	0	0	12	0
Quantità Fine Anno	31	35	21	18	14	22	14	2	12	24	15	7	7	7
Totale Uscite	31	26	14	18	19	16	8	12	14	18	9	8	12	0
Data Ultimo Aggiornamento	09/09/2019			Acquisti Medi	10,5			Valore Medio Uscite Annue	11,6			Valore di Sottoscorta	4,6	