


	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 17.08.07
		Cod.43053-Pg.1/1

Descrizione¹ ...Zoccolo di sopralzo per celle MT.....

Descrizione della fornitura:

Zoccolo di sopralzo da montare sotto le celle MT per portare le stesse al livello di altezza di vecchi scomparti già in opera con un'altezza complessiva di 225 cm.

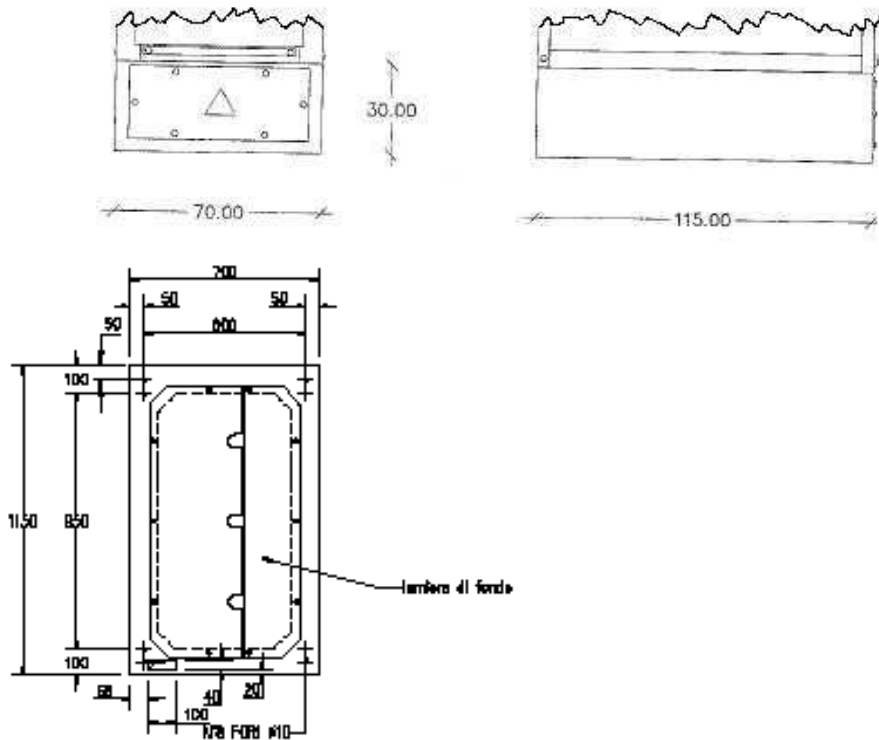

Elementi costruttivi:

- Lamiera in acciaio pressopiegata sagomata a freddo, trattati secondo le lavorazioni delle stesse celle MT.

Impiego:

- Da utilizzarsi per allestimento impianto elettrico interno alle cabine MT.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.